




INDIVIDUAZIONE
UNITA' MINIME
DI INTERVENTO

Legge Regionale 21.12.2012 n. 16


PARTE IV
TERRITORIO EXTRAURBANO



Localizzazione

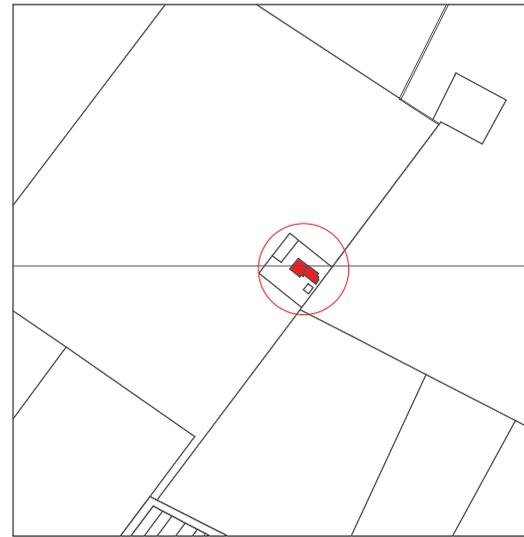

Esito valutazione del danno - Scheda AeDES

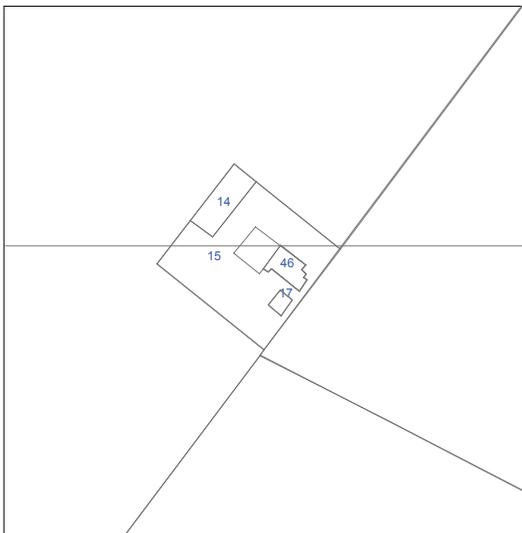


Identificazione catastale

Ubicazione:
via Canaletto Rovere

Catastale:
FG 61
mapp. 15, 46

Descrizione:
Due unità strutturali adiacenti una a destinazione residenziale e a due piani fuori terra più sottotetto l'altra una stalla-fienile già in avanzato stato di degrado con crolli diffusi pre sisma. Tutte e due le strutture con coperture a due acque.

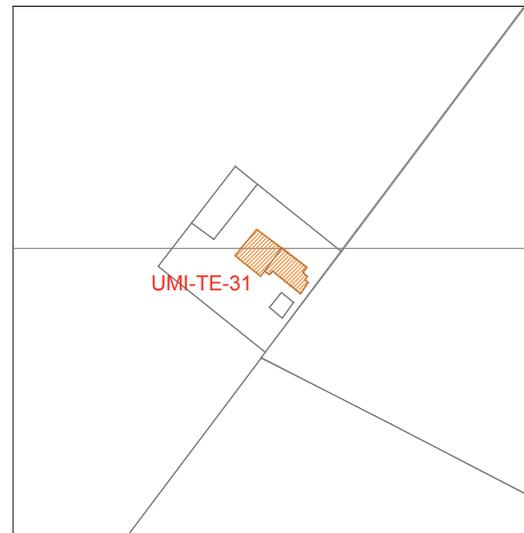

Individuazione U.M.I.

Edifici soggetti a tutela ex D.Lgs. 42/2004

Unità Minima di Intervento - Art. 7 - L.R. 16/2012
Intervento privato

Unità Minima di Intervento - Art. 7 - L.R. 16/2012
Edificio specialistico - Intervento pubblico

Interazioni di reciprocità tra UMI

Interazioni strutturali con altro edificio adiacente

Unità di Intervento Speciale
Piano di Ricostruzione - Art. 12 - L.R. 16/2012

esito "A" - EDIFICIO AGIBILE

esito "B" - EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE

esito "C" - EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE

esito "D" - EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE

esito "E" - EDIFICIO INAGIBILE

esito "F" - EDIFICIO INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO

C/D EDIFICI CROLLATI O DEMOLITI a seguito di Ordinanza Sindacale



Prescrizioni normative

Art 4, comma 1 - Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione sono soggetti a progettazione architettonico - strutturale unitaria estesa all'intera UMI, in modo da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono.

Art 5, comma 3 - All'interno della UMI sono presenti edifici aventi un diverso grado di danno, sulla base delle risultanze delle schede AeDES; gli interventi dovranno discendere da un unico progetto architettonico - strutturale, che dovrà garantire, con interventi di miglioramento sismico, il raggiungimento, per l'intera UMI, del livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni. Il livello operativo minimo di ogni edificio dovrà essere considerato pari a quello indicato con "E0" nella tabella 3 della Ordinanza commissariale n. 86/2012 e s.m. e l.. Fanno eccezione le UMI composte esclusivamente da edifici con esito "B" o "C" che necessitano di interventi di rafforzamento locale e che pertanto mantengono il proprio livello operativo.

Definizione UMI a cura di:
OPERA URBANA - Raggruppamento di professionisti
Via M. Vellani Marchi 80/15 - 41124 Modena

Unità Minima di Intervento

UMI-TE-31

Scheda

031